



ΦΡΕΑΤΙΟ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΣΕ ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΡΕ

ΤΟΜΗ Α-Α




ΚΑΤΟΨΗ

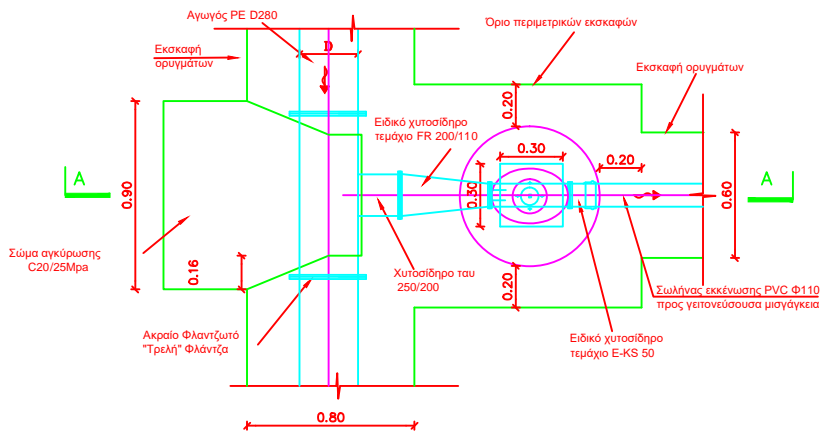


ΦΡΕΑΤΙΟ ΑΕΡΕΞΑΓΩΓΟΥ ΣΕ ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΡΕ

ΤΟΜΗ Β-Β



ΚΑΤΟΨΗ

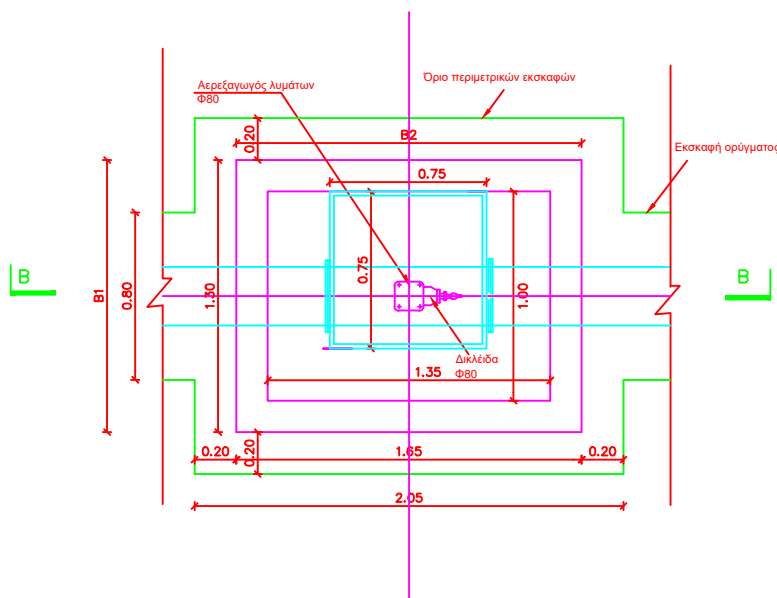

Παρατηρήσεις

- Οι χρησιμοποιούμενοι αερεξαγωγοί είναι τύπου "Διπλής ενέργειας", D400 με δικλείδα Φ50.
- Οι χρησιμοποιούμενες δικλείδες θα είναι συρταρωτές κοντού μήκους και ελαστικής φραγής.
- Ο χειρισμός της δικλείδας με στελέχωση εκ των άνω .
- Τα τυπικά σχεδιάστηκαν για αγωγούς Φ280 .

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΓΩΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ Β'ΦΑΣΗ

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΦΡΕΑΤΙΟ ΑΕΡΕΞΑΓΩΓΩΝ-ΕΚΚΕΝΩΤΩΝ
ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2022

ΚΑΙΜΑΚΑ
1:20

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ
6

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ



ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΛΚΑΝΤΑΡΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ



ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΗΤΡΑΚΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ